

TYXIA 5610 - TYXIA 5612

Récepteur d'éclairage

Lighting receiver

Odbiornik oświetlenia

Ontvanger voor verlichting



Caractéristiques techniques

- Alimentation:
TYXIA 5610: 230 V ~ 0.6 VA
TYXIA 5612: 230 V ~ 0.9 VA
- Consommation en veille : 0,06 W
- Nombre d'émetteurs associés : 16 maximum
- Température de stockage : -10°C / +70°C
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C
- IP 40 (en boîte d'encastrement)
- Dimensions : 41 x 36 x 14.5 mm
- Dispositif de télécommande radio X3D : 868,7 MHz à 869,2 MHz.



Rev.02

270452

CE

FR

Recommandations

- ATTENTION, les fils de commande ne sont pas isolés du secteur.
- Tout matériel raccordé doit être marqué CE et satisfaire aux exigences des appareils basse tension ainsi qu'aux prescriptions de montage.
- Possibilité de rallonger, jusqu'à 10m, les fils de la commande locale (à séparer du 230V).


Utilisez un outil isolé électriquement pour réaliser les actions sur la touche de configuration du récepteur.



1.3 Raccordement TYXIA 5610 - 1 sortie.

- Raccordez :
- Le luminaire aux bornes 3 et 4.
 - L'interrupteur aux bornes IN1 - COM (entrée 1).
 - L'alimentation 230V aux bornes 1 et 2.


Rétablissement de l'alimentation de l'installation afin de procéder à l'association.

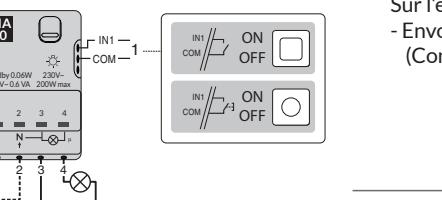


1.4 Raccordement TYXIA 5612 - 2 sorties.

- Raccordez :
- Le luminaire 1 à la borne 3 (Sortie 1) et le luminaire 2 à la borne 4 (Sortie 2).
 - La commande du luminaire 1 aux bornes IN1 et COM (entrée 1).
 - La commande du luminaire 2 aux bornes COM et IN2 (entrée 2).
 - L'alimentation 230V aux bornes 1 et 2.

Rétablissement de l'alimentation de l'installation afin de procéder à l'association.

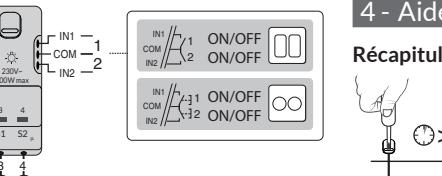


1 - Installation

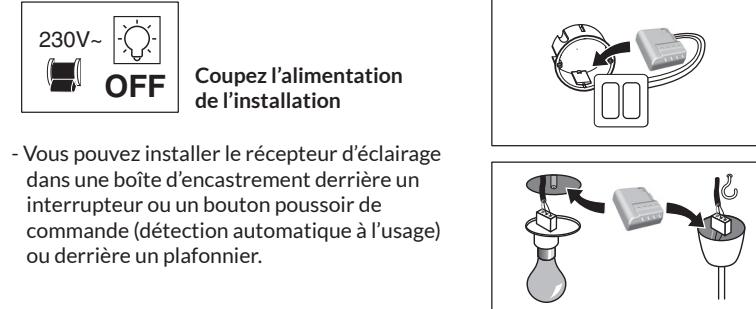


1.1 Instructions de connexion des bornes 1 2 3 4.

- Dénudez les fils en respectant la longueur de dénudage indiquée sur le produit.
- Poussez le fil jusqu'au fond de la borne.


1.1.1 Fils rigides

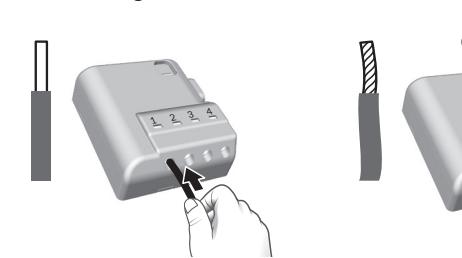

1.1.2 Fils souples



A l'aide d'un tournevis de 2,5 mm appuyez sur bouton de la borne puis insérez le fil.




Préconisations de démontage

- Coupez l'alimentation.
- Utilisez un tournevis de 2,5 mm pour appuyer sur le bouton de la borne avant de retirer le fil.


1.2 Instructions de connexion des bornes IN1 - COM - IN2

- Utilisez les fils fournis.
- Poussez le fil jusqu'au fond de la borne.




Ne pas dénuder les fils lorsqu'ils sont connectés sur le produit au risque d'endommager le connecteur interne.

Préconisations de démontage Tournez en tirant sur le fil.

7mm 0,5 mm²

KY31A02

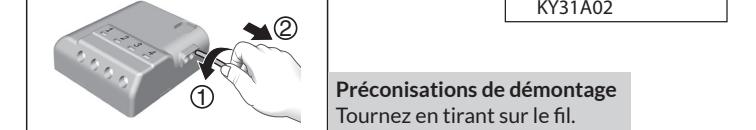

+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A02



+ S1 + S2

7mm 0,5 mm²

KY31A0

TYXIA 5610, TYXIA 5612

Odbiornik
oświetlenia

X3D

CE

Dane techniczne

- Zasilanie:
TYXIA 5610: 230 V~ 0,6 VA
TYXIA 5612: 230 V~ 0,9 VA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,06 W
- Liczba powiązanych nadajników: maksymalnie 16
- Temperatura przechowywania: od -10°C do +70°C
- Temperatura robocza: od -10°C do +40°C
- IP 40 (w puszce podtynkowej)
- Wymiary: 41 x 36 x 14,5 mm
- Radiowe urządzenie do zdalnego sterowania X3D: od 868,7 MHz do 869,2 MHz.

CE

PL Zalecenia

- UWAGA, przewody sterowania nie są odizolowane od zasilania sieciowego. Wszystkie podłączane urządzenia muszą być oznakowane znakiem CE oraz spełniać wymagania dotyczące urządzeń niskiego napięcia i zalecenia dotyczące montażu. Możliwość przedłużenia przewodów sterownika lokalnego do 10 m (prowadzić oddzielnie od przewodów 230 V).

1 - Montaż

- Wyłączyć zasilanie instalacji
- Odbiornik oświetlenia można zamontować w puszce podtynkowej za przełącznikiem lub przyciskiem sterowania (automatyczne wykrywanie podczas użytkowania) lub za lampą sufitową.

1.1 Instrukcja podłączania zacisków 1, 2, 3 i 4

- Usunąć z przewodów izolację na odcinkach o długości podanej na urządzeniu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

1.1.1 Przewody sztywne




Zalecenia dotyczące demontażu

- Wyłączyć zasilanie.
- Z pomocą wkretaka 2,5 mm naciśnąć przedni przycisk zacisku, a następnie wyjąć przewód.

1.2 Instrukcje podłączania zacisków IN1, COM, IN2


- Używać przewodów z zestawu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

Nie usuwać izolacji z przewodów, kiedy są one podłączone do urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza wewnętrznego.

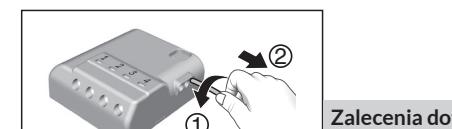


Zalecenia dotyczące demontażu

Obrócić, pociągając za przewód.



Wymagany automatyczny wyłącznik 10A.

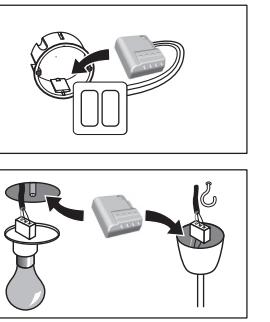


1.3 Podłączanie odbiornika TYXIA 5610 - 1 wyjście

Podłącz:

- Lampę do zacisku 3 i 4.
- Przełącznik do zacisków IN1 i COM (wejście 1).
- Zasilanie 230 V do zacisków 1 i 2.

Włączyć zasilanie instalacji w celu wykonania powiązania.



1.4 Podłączanie odbiornika TYXIA 5612 - 2 wyjścia

Podłącz:

- Lampę 1 do zacisku 3 (wyjście 1) i lampę 2 do zacisku 4 (wyjście 2).
- Sterowanie lampą 1 do zacisków IN1 i COM (wejście 1).
- Sterowanie lampą 2 do zacisków COM i IN2 (wejście 2).
- Zasilanie 230 V do zacisków 1 i 2.

Włączyć zasilanie instalacji w celu wykonania powiązania.

2 Po wyborze kanału, który ma zostać powiązany, na nadajniku:

- Wysłać polecenie powiązania (wg instrukcji nadajnika).

3 Kiedy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać, urządzenia są powiązane.



4 - Powiązanie

Zestawienie funkcji dostępnych za pomocą przycisku odbiornika:

2 - Powiązanie odbiornika TYXIA 5610

1 Naciśnąć na 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż jego lampka sygnalizacyjna zacznie migać, a następnie zwolnić przycisk.

2 Na nadajniku:

- Wysłać polecenie powiązania (wg instrukcji nadajnika).



3 Kiedy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać, urządzenia są powiązane.



3 - Powiązanie odbiornika TYXIA 5612

1 Wybrać kanał do przypisania:

- Kanał 1,
- Kanał 2,
- Kanał 1 i 2 równocześnie.

Naciśnąć na 3 sekundy przycisk do momentu, aż lampka sygnalizacyjna mignie 1 raz (tryb powiązywania kanału 1), a następnie zwolnić przycisk.

Naciśnąć na krótko przycisk - lampka sygnalizacyjna mignie 2 razy (tryb powiązywania kanału 2) - następnie zwolnić przycisk.

Naciśnąć na krótko przycisk - lampka sygnalizacyjna mignie 3 razy (tryb powiązywania kanału 1 i kanału 2 równocześnie) - następnie zwolnić przycisk.

4 - Pomoc

Zestawienie funkcji dostępnych za pomocą przycisku odbiornika:



> 3"

> 10"

> 20"

A Powiązanie/konfiguracja

- Naciśnąć na 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż jego lampka sygnalizacyjna zacznie migać. Zwolnić.

B Usunięcie powiązania

- (tryb usuwania zmiany w zależności od powiązanego nadajnika - zapoznać się z instrukcją nadajnika)

Przykład usuwania pilota zdalnego sterowania.

Na odbiorniku:

- Naciśnąć na 10 sekund przycisk odbiornika do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zacznie szybko migać, a następnie zwolnić przycisk.

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnąć równocześnie na 3 sekundy przyciski A i V.
- Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać. Powiązanie urządzenia zostało usunięte.

UWAGA: W przypadku odbiornika TYXIA 5612 działanie to powoduje usunięcie powiązania obu kanałów.

C Usunięcie wszelkich powiązań

- Naciśnąć na 20 sekund przycisk odbiornika.

- Przytrzymać przycisk naciśnięty do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zgaśnie po fazie szybkiego migania.

- Zwolnić. Odbiornik jest wolny od wszelkich powiązań radiowych.

Dodatkowa instrukcja jest dostępna na stronie poświęconej odbiornikom TYXIA 5610 i TYXIA 5612 w witrynie internetowej firmy DELTA DORE. www.deltadore.com

Zalecenia dotyczące demontażu

Obrócić, pociągając za przewód.

1.1 Instrukcja podłączania zacisków 1, 2, 3 i 4

- Usunąć z przewodów izolację na odcinkach o długości podanej na urządzeniu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

1.1.1 Przewody sztywne

1.1.2 Przewody giętkie



- Za pomocą wkretaka 2,5 mm naciśnąć przycisk zacisku, a następnie włożyć przewód.



3 Kiedy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać, urządzenia są powiązane.



1.2 Instrukcje podłączania zacisków IN1, COM, IN2

- Używać przewodów z zestawu.
- Wsuwać przewody do zacisków do oporu.

Nie usuwać izolacji z przewodów, kiedy są one podłączone do urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złącza wewnętrznego.

KY31A02

Zalecenia dotyczące demontażu

Obrócić, pociągając za przewód.

1.3 Podłączanie odbiornika TYXIA 5610 - 1 wyjście

Podłącz:

- Lampę do zacisku 3 i 4.
- Przełącznik do zacisków IN1 i COM (wejście 1).
- Zasilanie 230 V do zacisków 1 i 2.

Włączyć zasilanie instalacji w celu wykonania powiązania.

2 Po wyborze kanału, który ma zostać powiązany, na nadajniku:

- Wysłać polecenie powiązania (wg instrukcji nadajnika).



3 Kiedy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać, urządzenia są powiązane.



4 - Pomoc

Zestawienie funkcji dostępnych za pomocą przycisku odbiornika:



> 3"

> 10"

> 20"

A Powiązanie/konfiguracja

- Naciśnąć na 3 sekundy przycisk odbiornika do momentu, aż jego lampka sygnalizacyjna zacznie migać. Zwolnić.

B Usunięcie powiązania

- (tryb usuwania zmiany w zależności od powiązanego nadajnika - zapoznać się z instrukcją nadajnika)

Przykład usuwania pilota zdalnego sterowania.

Na odbiorniku:

- Naciśnąć na 10 sekund przycisk odbiornika do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zacznie szybko migać, a następnie zwolnić przycisk.

Na pilocie zdalnego sterowania:

- Naciśnąć równocześnie na 3 sekundy przyciski A i V.
- Sprawdzić, czy lampka sygnalizacyjna odbiornika przestała migać. Powiązanie urządzenia zostało usunięte.

UWAGA: W przypadku odbiornika TYXIA 5612 działanie to powoduje usunięcie powiązania obu kanałów.

C Usunięcie wszelkich powiązań

- Naciśnąć na 20 sekund przycisk odbiornika.

- Przytrzymać przycisk naciśnięty do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zgaśnie po fazie szybkiego migania.

- Zwolnić. Odbiornik jest wolny od wszelkich powiązań radiowych.

Dodatkowa instrukcja jest dostępna na stronie poświęconej odbiornikom TYXIA 5610 i TYXIA 5612 w witrynie internetowej firmy DELTA DORE. www.deltadore.com

Zalecenia dotyczące demontażu

Obrócić, pociągając za przewód.

